


UPS-ის ქსელი,
შტეფსელუბი და განათება

ფარი MDB

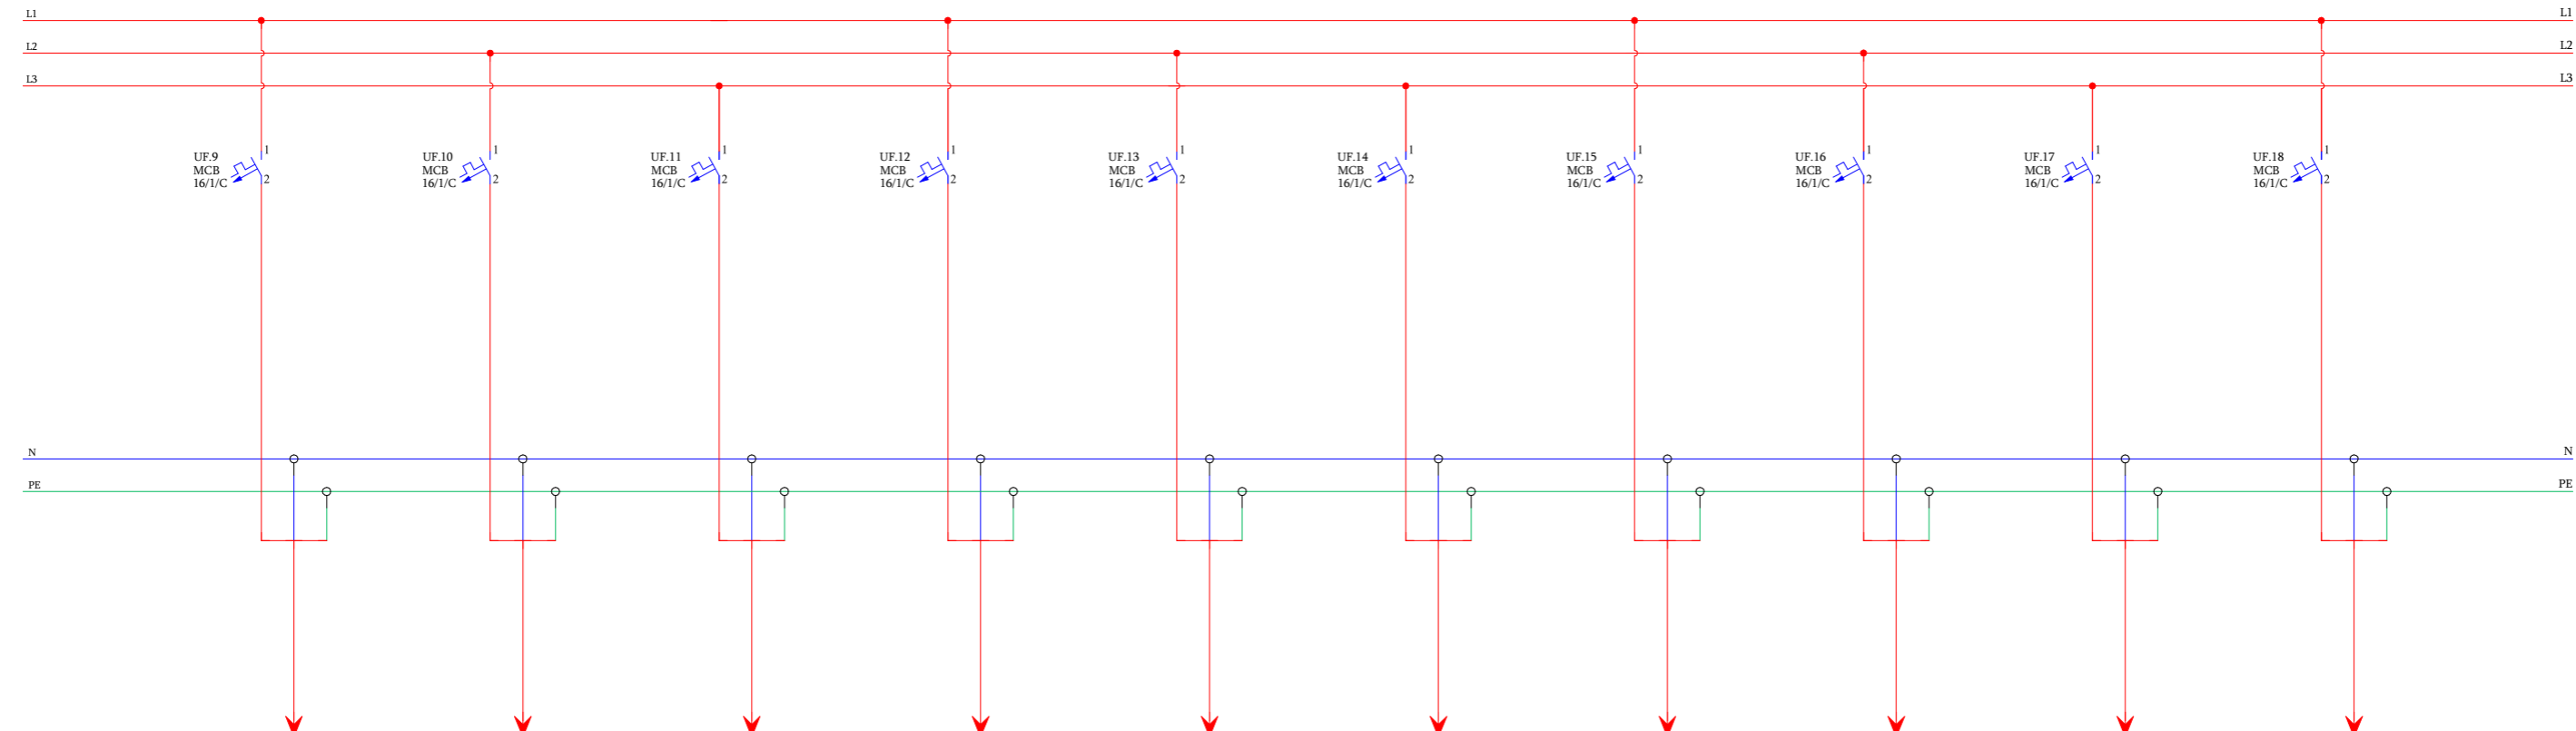

მარკირება	UF.9	UF.10	UF.11	UF.12	UF.13	UF.14	UF.15	UF.16	UF.17	UF.18
ტიპი	NYM 3X2,5mm ²	NYM 3X2,5mm ²	NYM 3X2,5mm ²	NYM 3X2,5mm ²	NYM 3X2,5mm ²	NYM 3X2,5mm ²	NYM 3X2,5mm ²	NYM 3X2,5mm ²	NYM 3X2,5mm ²	NYM 3X2,5mm ²
სიმძლავრე კვტ	0,80	0,60	0,60	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,60	0,80
დენი ა	3,48	2,61	2,61	2,61	3,48	2,61	3,48	2,61	2,61	3,48
ელ. მომხმარებლის დასახელება	მაგიდების სამუშაო შტეფსელუბი (მოსაშვლის მხარე)	მაგიდების სამუშაო შტეფსელუბი (მოსაშვლის მხარე)	მაგიდების სამუშაო შტეფსელუბი (მოსაშვლის მხარე)	მაგიდების სამუშაო შტეფსელუბი (ვატკავების მხარე)	მაგიდების სამუშაო შტეფსელუბი (ვატკავების მხარე)	მაგიდების სამუშაო შტეფსელუბი (ვატკავების მხარე)	მაგიდების სამუშაო შტეფსელუბი (ვატკავების მხარე)	მაგიდების სამუშაო შტეფსელუბი (ვატკავების მხარე)	მაგიდების სამუშაო შტეფსელუბი (ვატკავების მხარე)	მაგიდების სამუშაო შტეფსელუბი (ვატკავების მხარე)