



Вид Ж повернуто



А-А

1-1

Р 245

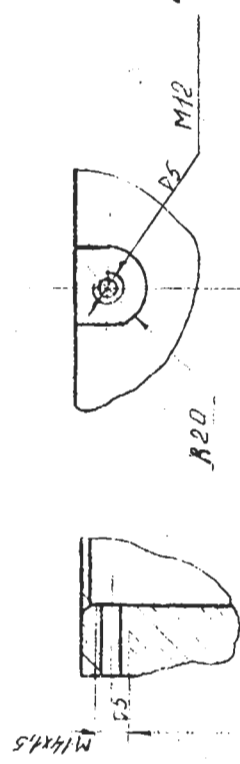

B-B  
M12

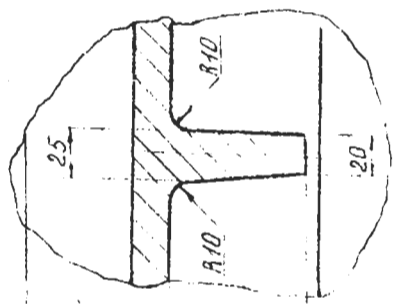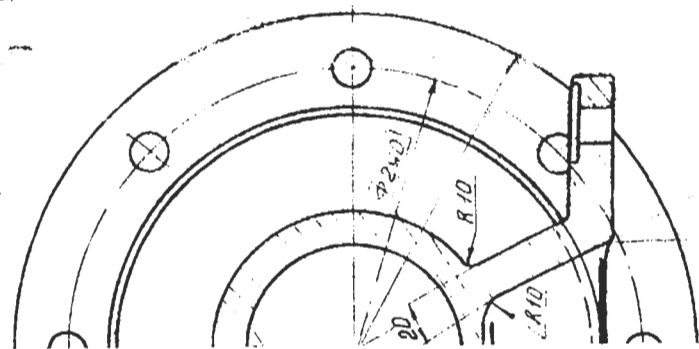

1. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-57  
Неуказанные литейные радиусы R3 и R5 мм
2. Предельные отклонения отливки должны соответствовать ГОСТ 18555-55  
Отливка III класса точности
3. Местные литников и придыпы зачеканить  
за подлицом основным отверстием отливки

221Ф1-Б170Н		123		Механика	
корпус		подшипники		СЧ48-36 ГОСТ 1412-70	
Материал		Подшипники		Механика	
Масштаб		Масштаб		Масштаб	
Деталь		Деталь		Деталь	
Изготовитель		Изготовитель		Изготовитель	
Проверка		Проверка		Проверка	
Сборка		Сборка		Сборка	
Монтаж		Монтаж		Монтаж	
Эксплуатация		Эксплуатация		Эксплуатация	
Хранение		Хранение		Хранение	
Утилизация		Утилизация		Утилизация	


313



Вид А

~(7)




1. Формовочные уклоны и  
неуказанные литейные
2. Предельные отклонения  
соответствовать ГОСТ  
Отливка III класса т.
3. Места литников и при  
заполнении основным л

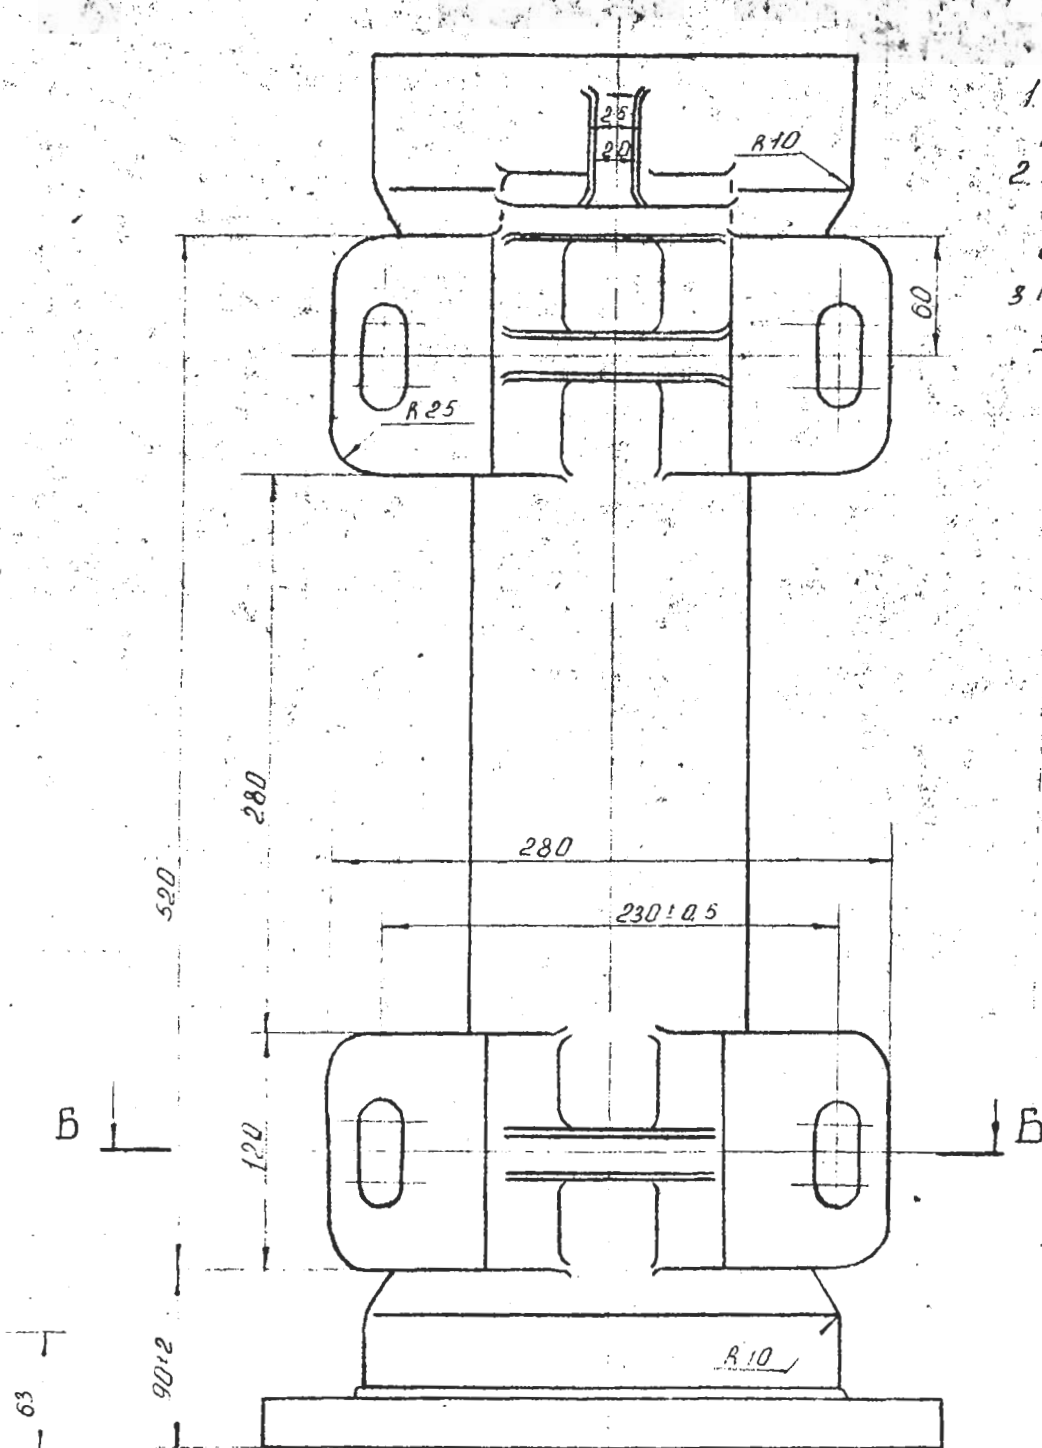

1-1


А-А

Вид Ж повернуто

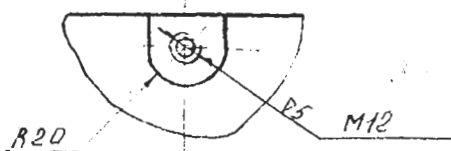

*Handwritten signature*



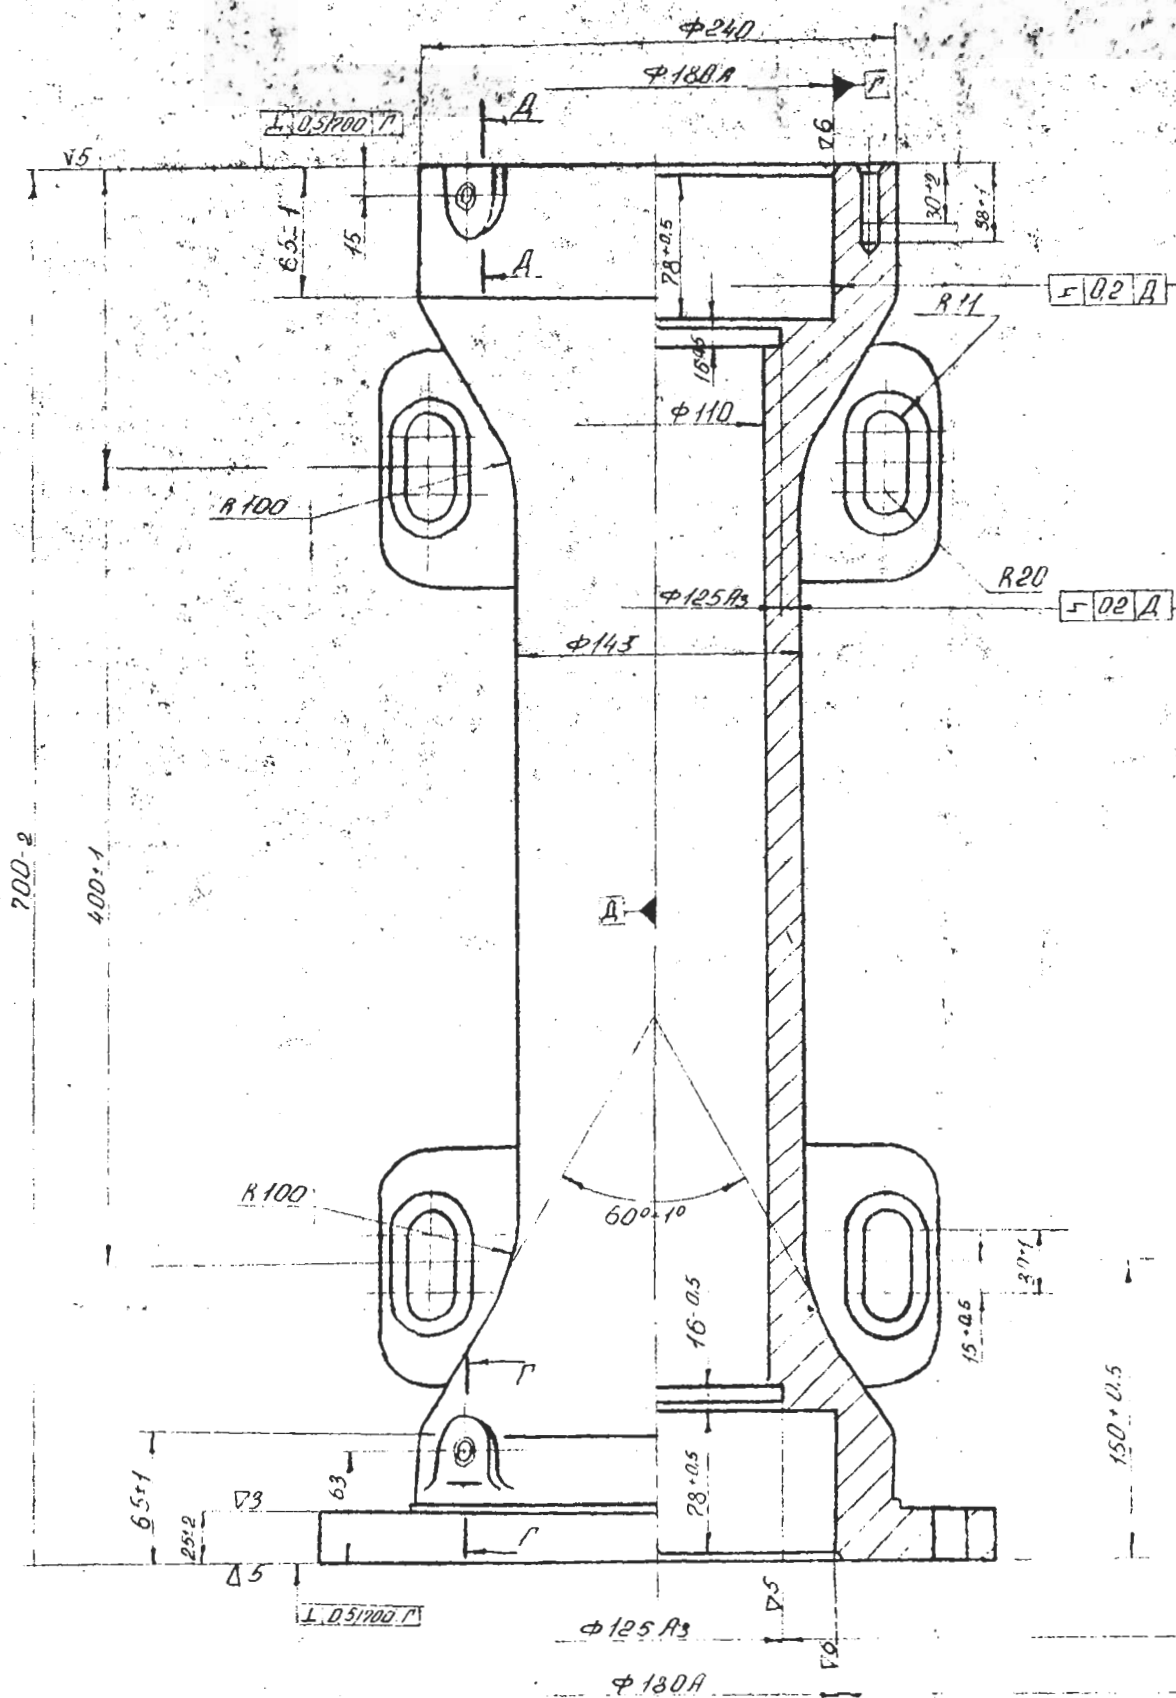

R20